




|                                    |       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Distancia al origen (m)            | 0,00  | 27,18 | 67,81 | 129,58 | 189,34 |
| Cota rasante (m)                   | 91,77 | 91,82 | 91,47 | 89,98  | 89,51  |
| Cota terreno (m)                   | 91,77 | 91,82 | 91,47 | 89,98  | 89,51  |
| Prof. Pozo (m)                     | 2,30  | 2,30  | 2,30  | 2,30   | 3,85   |
| Profundidad entrada conducción (m) |       | 2,30  | 2,30  | 2,30   | 2,30   |
| Profundidad salida conducción (m)  | 2,30  | 2,30  | 2,30  | 2,30   | 2,30   |
| Profundidad excavación entrada (m) | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50   | 2,50   |
| Profundidad excavación salida (m)  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50   | 2,50   |

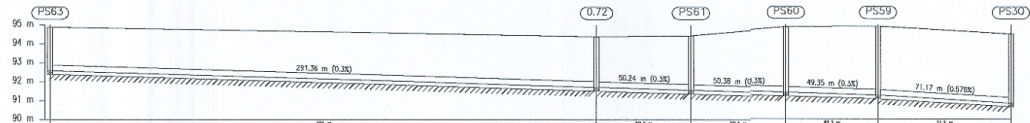


|                                    |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Distancia al origen (m)            | 0,00  | 291,36 | 341,60 | 391,98 | 441,33 | 512,50 |
| Cota rasante (m)                   | 94,88 | 94,38  | 94,44  | 94,87  | 94,91  | 94,50  |
| Cota terreno (m)                   | 94,88 | 94,38  | 94,44  | 94,87  | 94,91  | 94,50  |
| Prof. Pozo (m)                     | 2,30  | 2,67   | 2,88   | 3,48   | 3,65   | 3,65   |
| Profundidad entrada conducción (m) |       | 2,67   | 2,88   | 3,48   | 3,46   | 3,65   |
| Profundidad salida conducción (m)  | 2,30  | 2,67   | 2,88   | 3,46   | 3,65   | 3,65   |
| Profundidad excavación entrada (m) | 2,50  | 2,87   | 3,08   | 3,66   | 3,85   | 3,85   |
| Profundidad excavación salida (m)  | 2,50  | 2,87   | 3,08   | 3,66   | 3,85   | 3,85   |

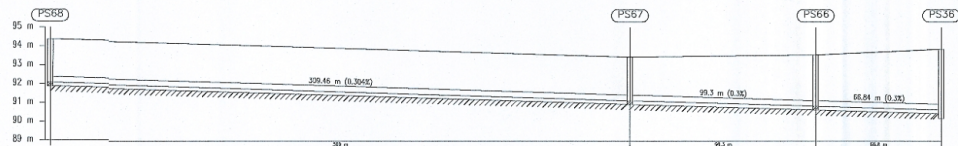

|                                    |       |        |        |        |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Distancia al origen (m)            | 0,00  | 309,46 | 408,76 | 475,60 |
| Cota rasante (m)                   | 94,37 | 93,43  | 93,55  | 93,85  |
| Cota terreno (m)                   | 94,37 | 93,43  | 93,55  | 93,85  |
| Prof. Pozo (m)                     | 2,30  | 2,30   | 2,72   | 3,85   |
| Profundidad entrada conducción (m) |       | 2,30   | 2,72   | 3,22   |
| Profundidad salida conducción (m)  | 2,30  | 2,30   | 2,72   | 3,22   |
| Profundidad excavación entrada (m) | 2,50  | 2,50   | 2,92   | 3,42   |
| Profundidad excavación salida (m)  | 2,50  | 2,50   | 2,92   | 3,42   |

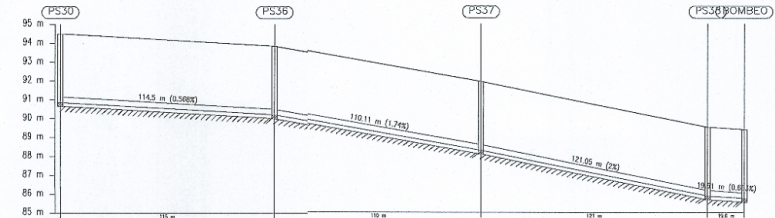

|                                    |       |        |        |        |        |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Distancia al origen (m)            | 0,00  | 114,50 | 224,61 | 345,66 | 365,27 |
| Cota rasante (m)                   | 94,50 | 93,85  | 91,93  | 89,51  | 89,38  |
| Cota terreno (m)                   | 94,50 | 93,85  | 91,93  | 89,51  | 89,38  |
| Prof. Pozo (m)                     | 3,85  | 3,85   | 3,85   | 3,85   | 3,85   |
| Profundidad entrada conducción (m) |       | 3,85   | 3,85   | 3,85   | 3,85   |
| Profundidad salida conducción (m)  | 3,85  | 3,85   | 3,85   | 3,85   | 3,85   |
| Profundidad excavación entrada (m) | 3,85  | 3,85   | 3,85   | 3,85   | 3,85   |
| Profundidad excavación salida (m)  | 3,85  | 3,85   | 3,85   | 3,85   | 3,85   |

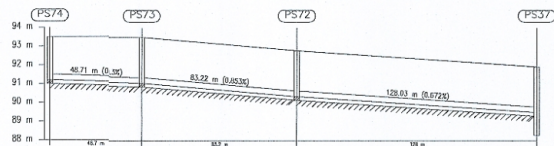

|                                    |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Distancia al origen (m)            | 0,00  | 48,71 | 131,93 | 259,97 |
| Cota rasante (m)                   | 93,50 | 93,50 | 92,79  | 91,93  |
| Cota terreno (m)                   | 93,50 | 93,50 | 92,79  | 91,93  |
| Prof. Pozo (m)                     | 2,30  | 2,44  | 2,44   | 3,65   |
| Profundidad entrada conducción (m) |       | 2,44  | 2,44   | 2,44   |
| Profundidad salida conducción (m)  | 2,30  | 2,44  | 2,44   | 2,44   |
| Profundidad excavación entrada (m) | 2,50  | 2,64  | 2,64   | 2,64   |
| Profundidad excavación salida (m)  | 2,50  | 2,64  | 2,64   | 2,64   |

APROBADO DEFINITIVAMENTE  
 POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO  
 GERENCIA  
 - 4 FEB. 2010  
 VISADO  
 La Secretaria de la Gerencia.  
*[Signature]*

ESCALA HORIZONTAL 1:2000  
 ESCALA VERTICAL 1:200

